


NÁVOD: RAX-CH-X07-X9

VENTILÁTOR – SADA PRO NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE

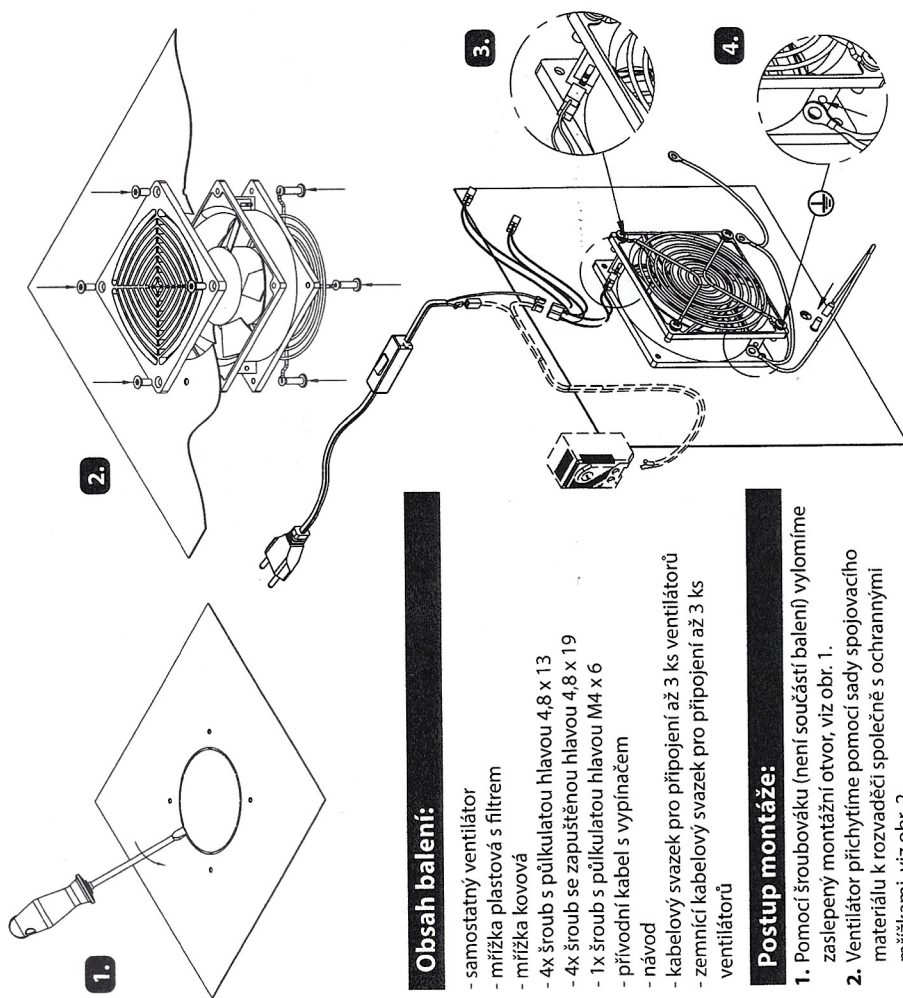


Obsah balení:

- samostatný ventilátor
- mřížka plastová s filtrem
- mřížka kovová
- 4x šroub s půlkulatou hlavou 4,8 x 13
- 4x šroub se zapuštěnou hlavou 4,8 x 19
- 1x šroub s půlkulatou hlavou M4 x 6
- přívodní kabel s vypínačem
- návod
- kabelový svazek pro připojení až 3 ks ventilátorů
- zemnící kabelový svazek pro připojení až 3 ks ventilátorů


Postup montáže:

1. Pomocí šroubováku (není součástí balení) vyloíme zaslepený montážní otvor, viz obr. 1.
2. Ventilátor přichytíme pomocí sady spojovacího materiálu k rozvaděči společně s ochrannými mřížkami, viz obr. 2.
3. Přívodní kabel s vypínačem zapojíme pomocí fastonů s krytkami do kabelového svazku.
 - a. Pro řízení teploty můžeme přidat termostat RAX-CH-X01-X9 s kabelem RAX-CH-X04-X9 (nejsou součástí dodávky).
4. Kabelový svazek propojíme s ventilátorem pomocí konektorů viz obr. 3 (stejný postup je pro připojení dalších ventilátorů). Při připojení druhého či třetího ventilátoru do svazku je nutné ustříhnout ochranou izolaci na propojovacích konektorech.
5. Zemnící kabel připevníme pomocí šroubu k otvoru označenému na obr. 4.
- Při připojení druhého či třetího ventilátoru postupuje me stejným způsobem.
6. Přívodní kabel zapojíme do zásuvky.
7. Zapnutím vypínače spustíme ventilátory v rozvaděči.

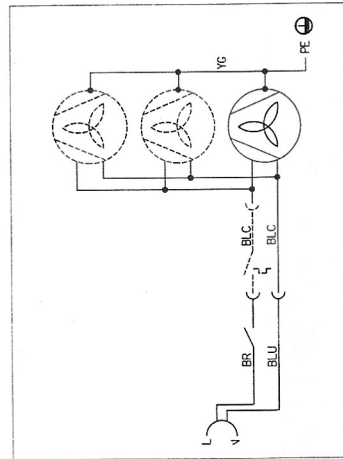

INSTRUCTION SHEET: RAX-CH-X07-X9

FAN-UNIT FOR WALLMOUNTING ENCLOSURES

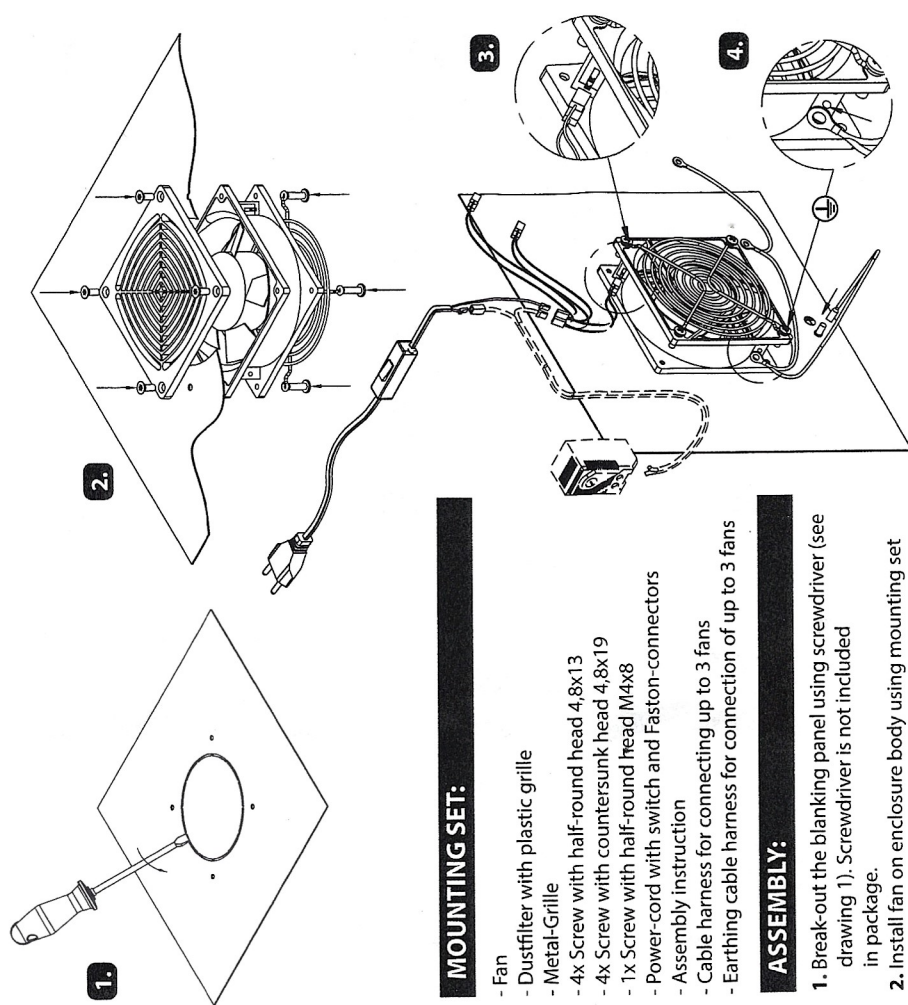

MOUNTING SET:

- Fan
- Dustfilter with plastic grille
- Metal-Grille
- 4x Screw with half-round head 4,8x13
- 4x Screw with countersunk head 4,8x19
- 1x Screw with half-round head M4x8
- Power-cord with switch and Faston-connectors
- Assembly instruction
- Cable harness for connecting up to 3 fans
- Earthing cable harness for connection of up to 3 fans

ASSEMBLY:

1. Break-out the blanking panel using screwdriver (see drawing 1). Screwdriver is not included in package.
2. Install fan on enclosure body using mounting set together with grilles (see drawing 2).
3. Connect the supply cable with the switch using fastons with covers in the cable harness
 - a. For temperature control we can add thermostat RAX-CH-X01-X9 with cable RAX-CH-X04-X9 (not included in package).
4. Connect the cable harness to the fan with connectors (see drawing 3) (the same procedure has to be done for the connection to other fans). When connecting the second or third fan into a bundle the protective protection insulation on the connectors must be cut.
5. Attach the ground cable to the hole with a screw (see drawing 4). When connecting a second or third fan he proceeds in the same way. Connect the ground cable with earthing of enclosure.
6. Connect power-cord to 230VAC mains.
7. Turn on fan by using the switch.

